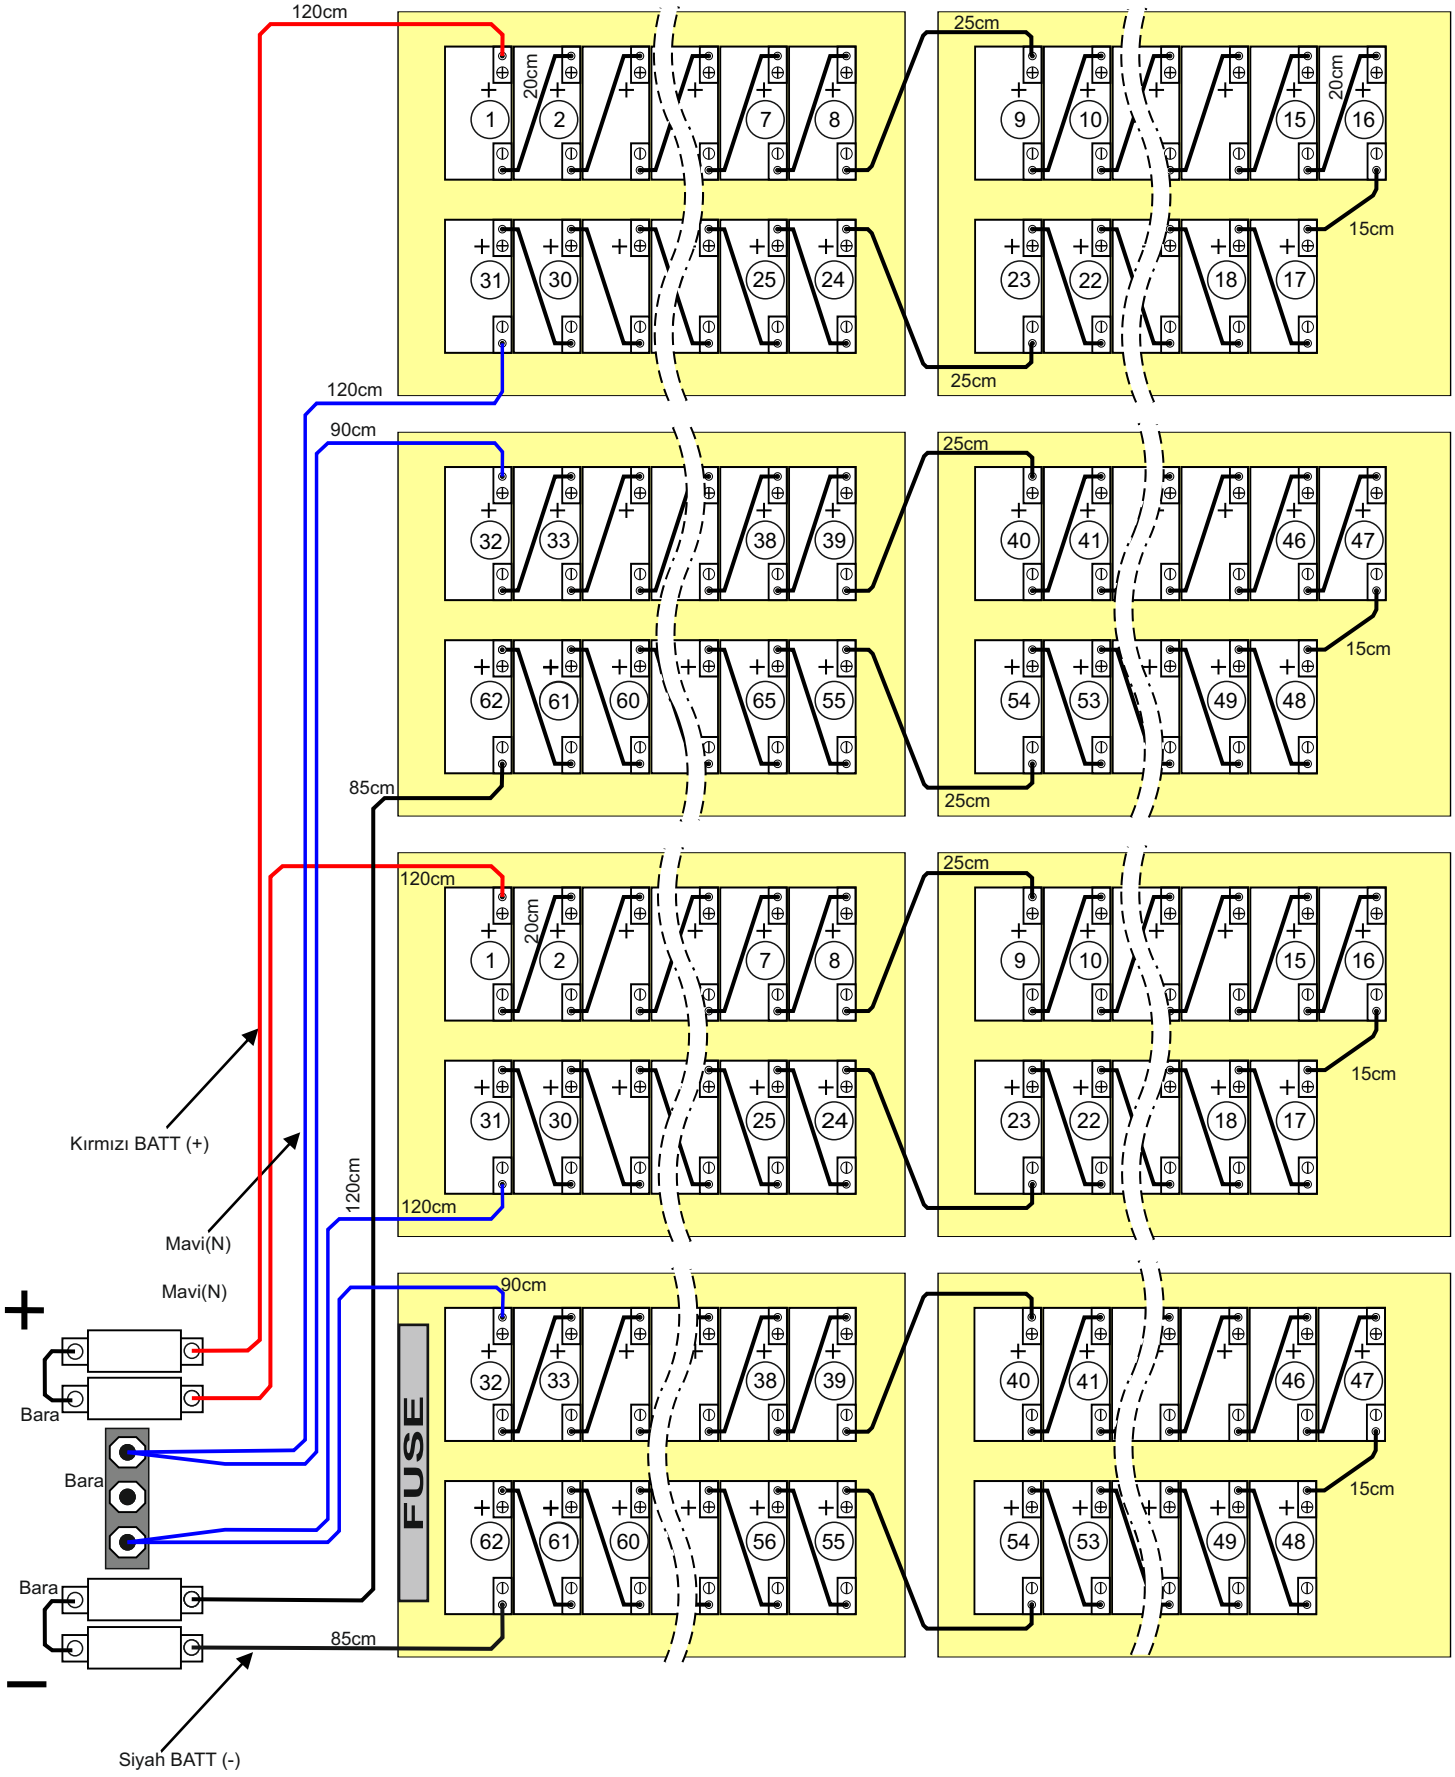

Not:
1- Aküler dizilirken kabinin alt rafından başlanılacak.

Kodu	Adı	Adet	Güç	Kablo Kesiti	Sigorta
155030003644	KABLO AKU BC220 1X62 17Ah ORTA UCLU (K-5) INF511-Y70-K263-1-00	4	80-100kVA	10 mm²	2x100A
		3	60-80kVA	10 mm²	2x100A
		2	40-80-100kVA	10 mm²	2x100A

KABLO AKU BC220 1X62 17Ah ORTA UCLU (K-5) AKÜ BAĞLANTISI		Tarih	07.06.2022	Rev.	Açıklama	Tarih	Onay	Sayfa
inform Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	Stok Kodu	Çizen	S.TALIÇ					1
	Şema No: INF511-Y70-S263-1-00	Kontrol	H.KELEBEK					1